Подпиточный трубопровод системы отопления

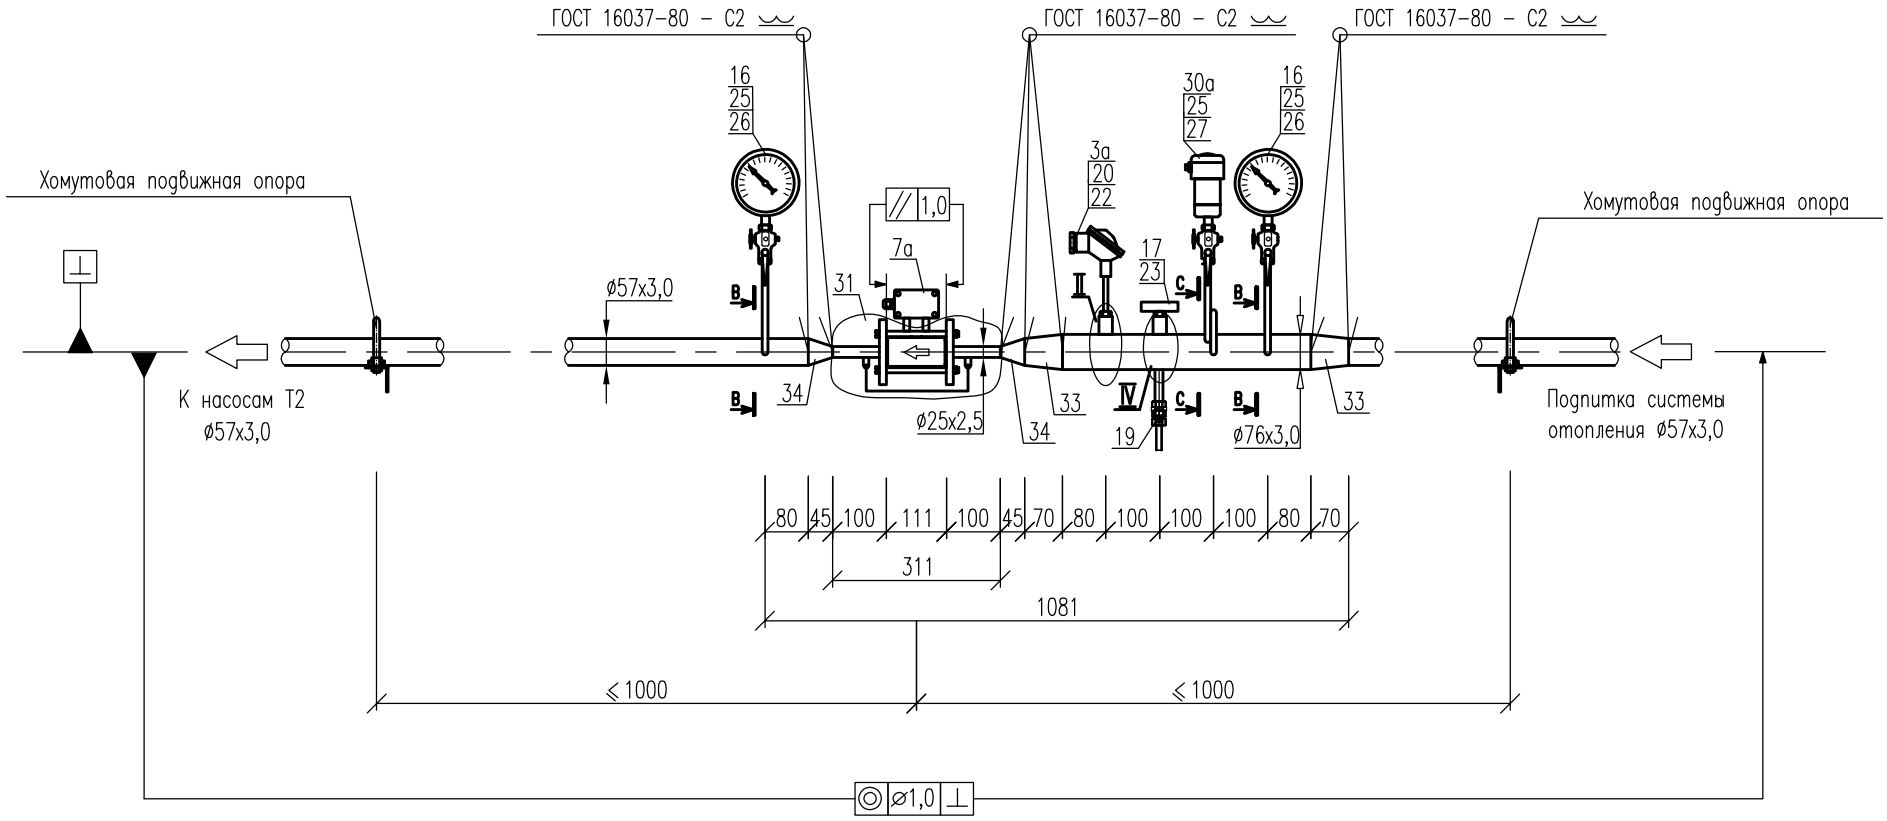

Примечания:

1. – Позиции приборов указаны в соответствии со спецификацией оборудования
2. – Все размеры, кроме размеров измерительных участков являются справочными, без допусков на сварку. Уточняются при монтаже.
3. – Термометр сопротивления в местном разрезе (выноска II) показан условно, для отображения глубины погружения рабочей части.
4. – Показывающий термометр в местном разрезе (выноска IV) показан условно, для отображения глубины погружения рабочей части.

						100.17-021-АТС	Лист 1.3
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		